


Daten des DWD f. 03.02.2006
 Wetterstation ERDING
 max. Temp: -3,9°C
 Durchschnitt: -8,4°C
 min. Temp.: -11,7°C
 Sonne: 5,1h

Durchfluss & Leistung

Tag 2

- Vorlauf GS 1
 - Rücklauf GS 1 (*)
 - Vorlauf A-Nord
 - Vorlauf A-Süd
 - Vorlauf B-Süd
 - Vorlauf C
 - Vorlauf D-Süd
 - Vorlauf D-Nord
 - Vorlauf B-Nord
 - Kondensat GS 1 (*)
 - Kondensat GS 3 (*)
 - Warmwassererhnt.
 - Zirkulation
 - Vorlauf GS 2
 - Kondensat WT 2 (*)
 - Rücklauf Lüftung
 - Außentemp. OHNE Sonne
 - Außentemp. MIT Sonne
- GS=Gegenströmer

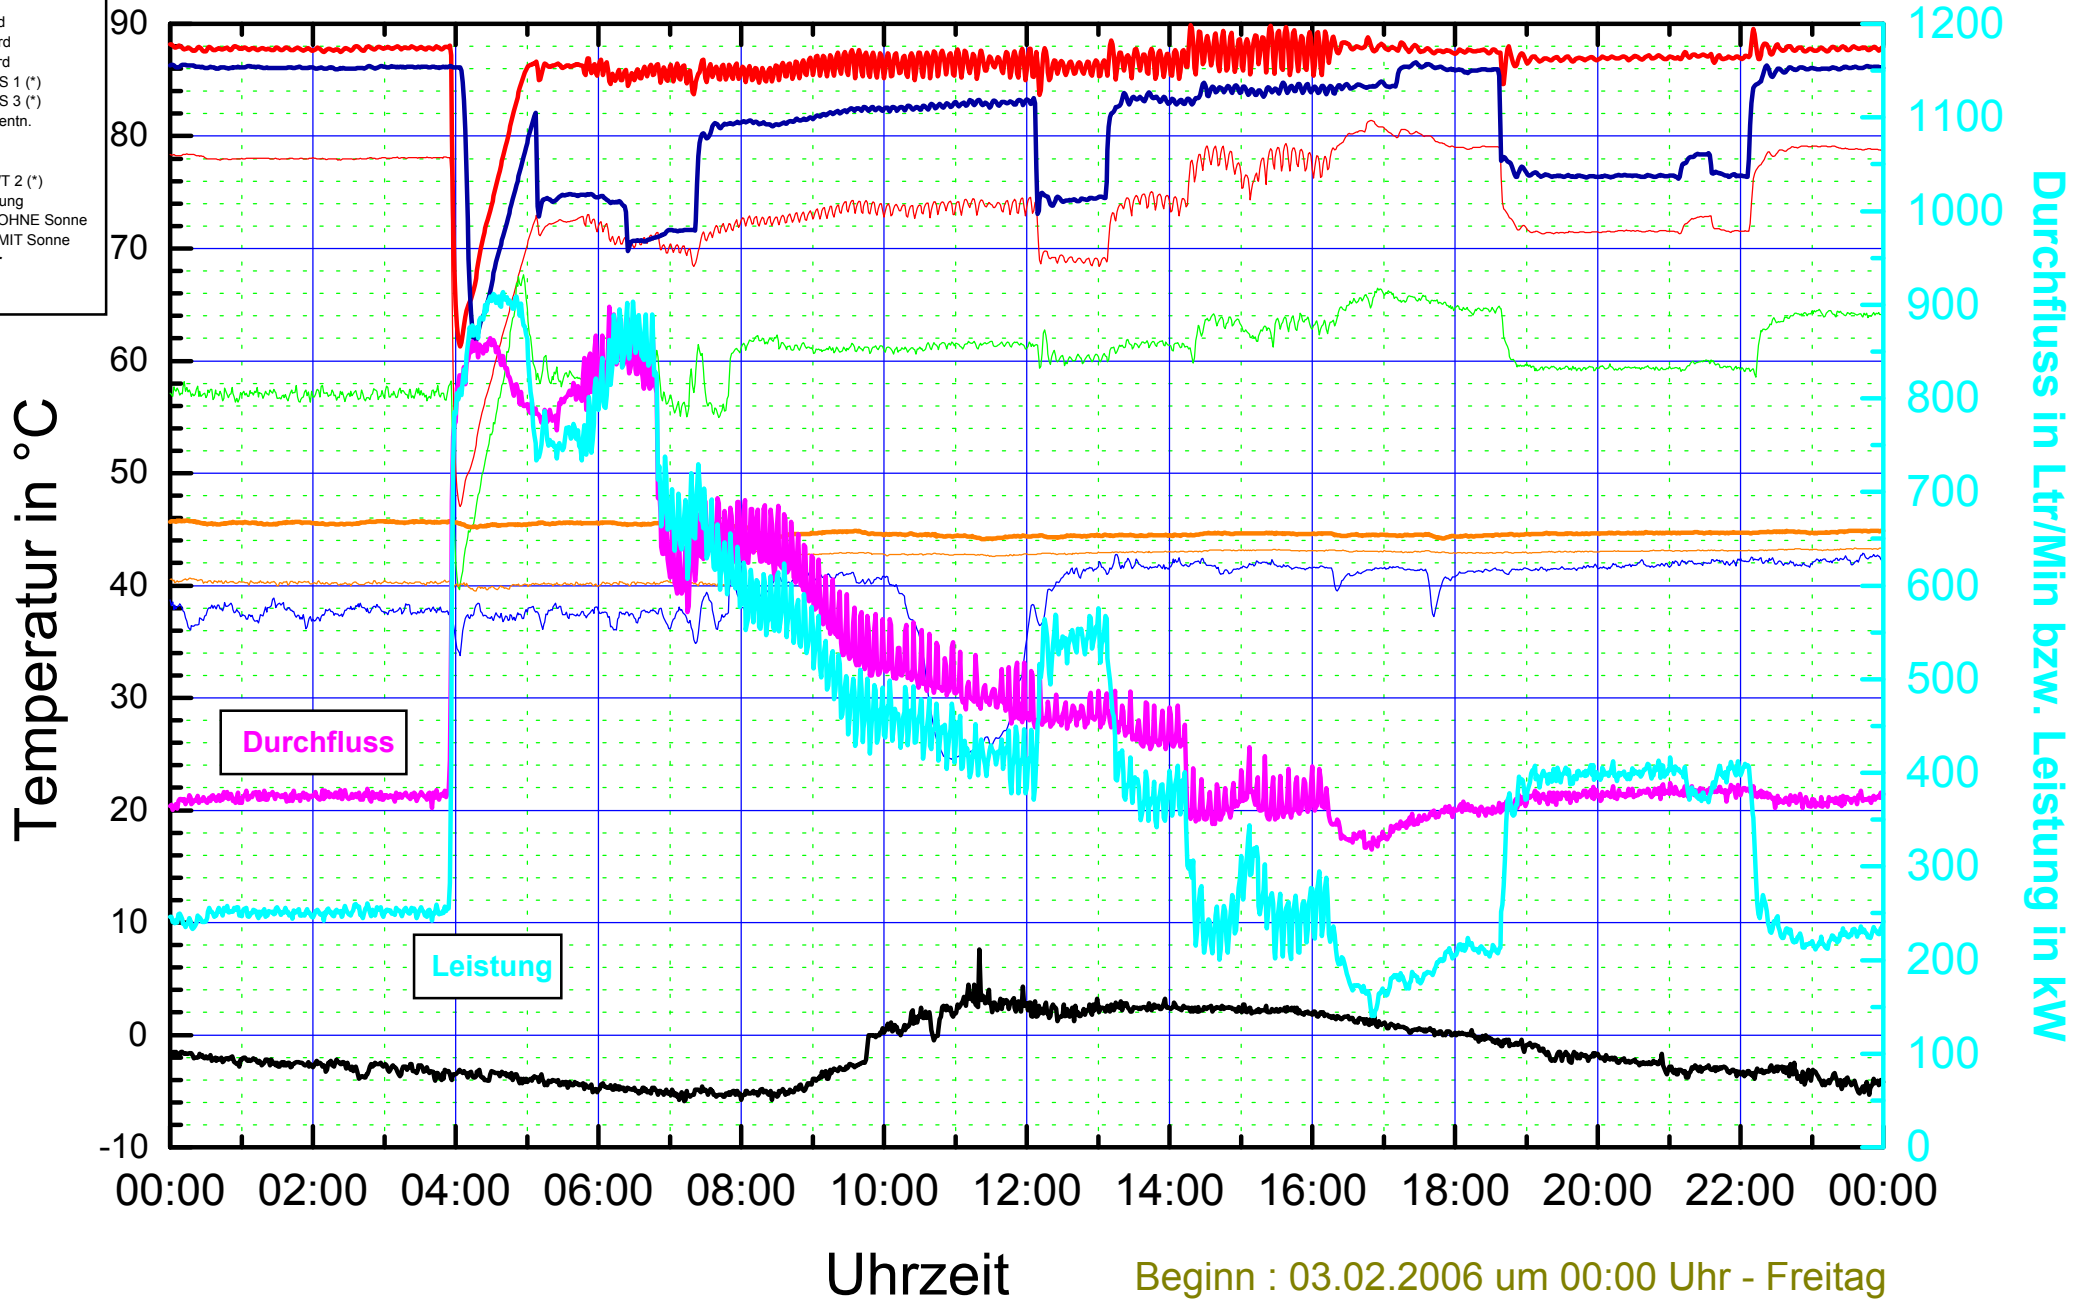

Durchfluss

Leistung

Beginn : 03.02.2006 um 00:00 Uhr - Freitag